


# Схема монтажа станции Ergobox 3PR

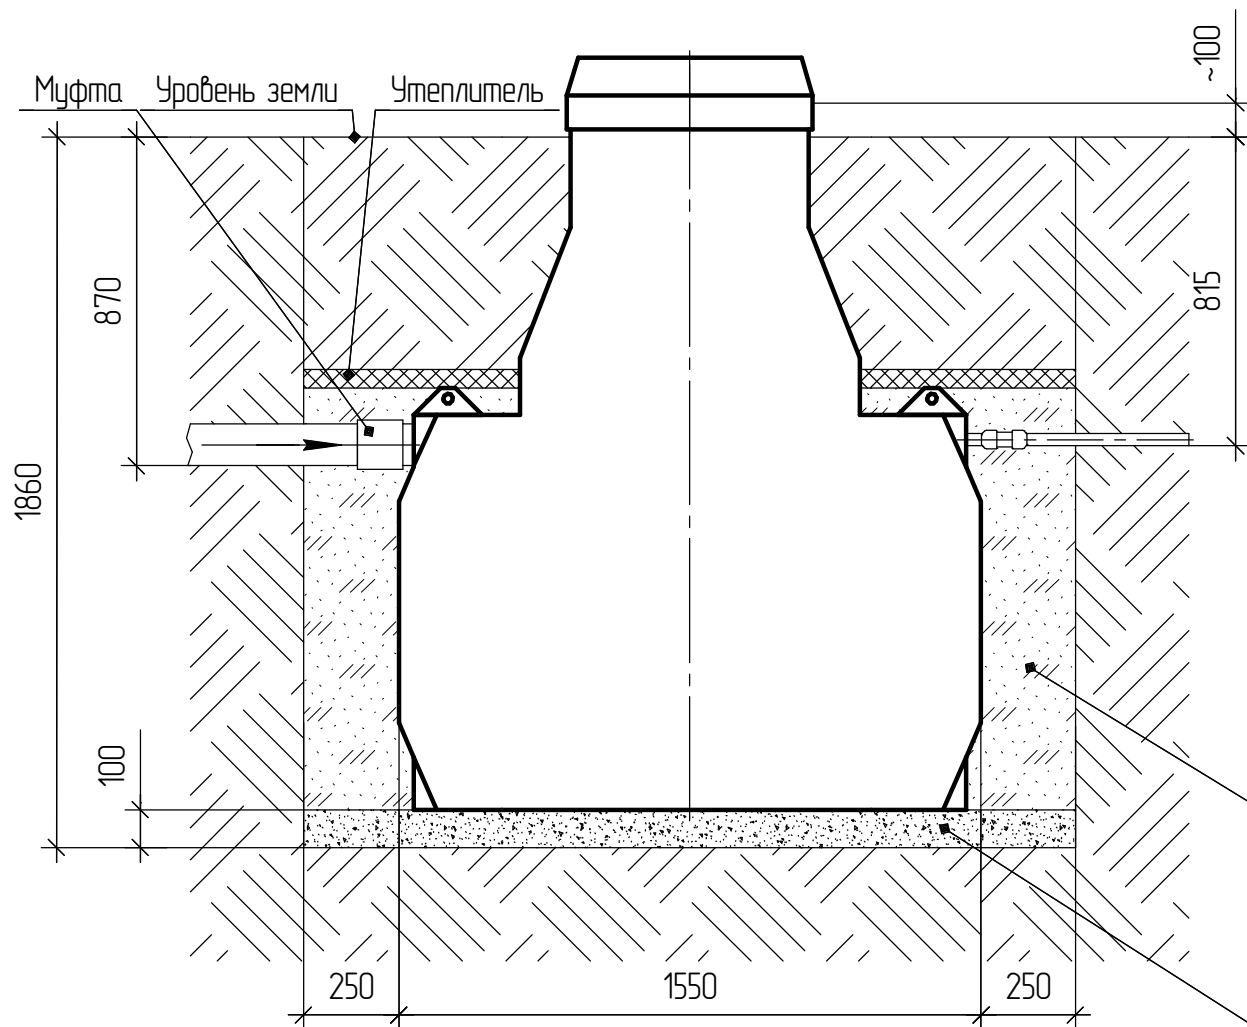

## Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2050(д)x1300(ш)x1860(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100мм
3. Установка станции
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением станции водой
5. Утепление котлована

Расход песка ~3,5м<sup>3</sup>

Расход воды ~ 1,3м<sup>3</sup>


Объем котлована – 5,0м<sup>3</sup>

Цементно-песчаная смесь

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована – 250 кг

Песчаная подушка

# Схема монтажа станции Ergobox 3S

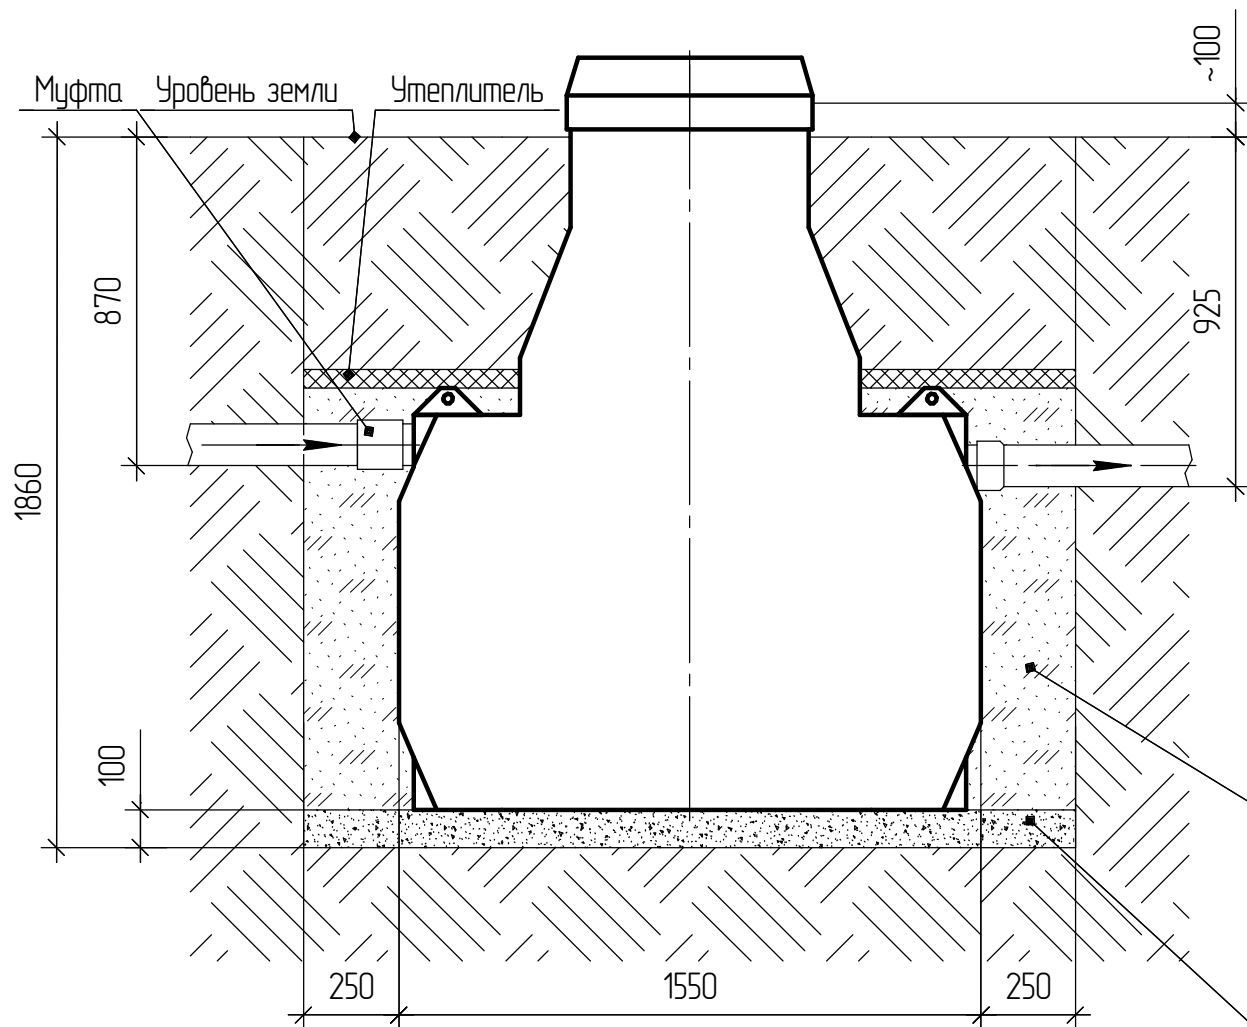

## Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2050(д)x1300(ш)x1860(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100мм
3. Установка станции
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением станции водой
5. Утепление котлована

Расход песка ~3,5м<sup>3</sup>

Расход воды ~ 1,3м<sup>3</sup>

Объем котлована – 5,0м<sup>3</sup>

Цементно-песчаная смесь

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована – 250 кг

Песчаная подушка