


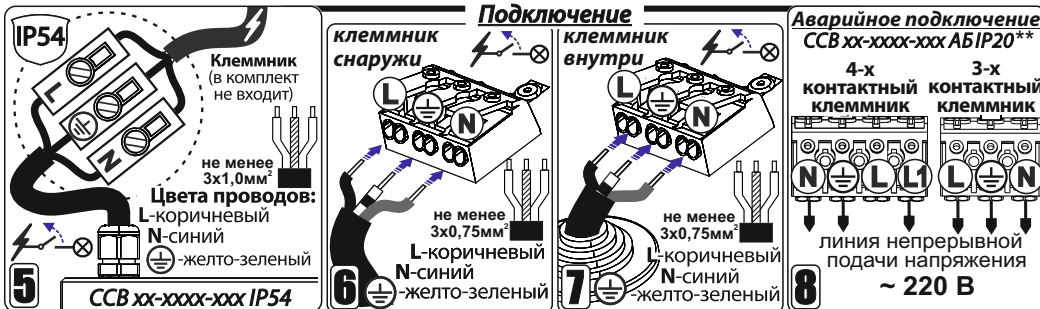

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Выработавшие свой срок службы светодиодные светильники без аккумуляторов относятся к отходам IV класса опасности (мало опасные), аккумуляторы - к отходам III класса (умеренно опасные). После окончания срока службы их необходимо сдать в специализированную организацию, имеющую лицензию на право утилизации опасных отходов или отправить на завод-изготовитель.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Светильник поставляется упакованным в коробку из гофрокартона.

Светильник транспортируются всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на каждом используемом виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям по ГОСТ 23216.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Сроки транспортирования должны входить в общий срок службы светильников (не более 3 месяцев).

Условия хранения светильника в упаковке изготовителя в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 23216.

Срок хранения светильника в упаковке изготовителя до ввода в эксплуатацию не более 12 месяцев в пределах общего срока службы.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие светильника техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок светильника - **5 лет** со дня даты продажи, а в случае невозможности ее установления - с даты отгрузки покупателю. Производителем сроки гарантии могут быть увеличены.

Бесплатный ремонт, замена светильника (или его частей) в случае его неисправности в течение гарантийного срока осуществляется заводом-изготовителем при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб, паспорта (копия) предприятия - изготовителя и упаковки.

Ремонт изделия (или его частей) осуществляет, непосредственно, завод-изготовитель или авторизованные СЦ (сервисный центр).

Для извещения о гарантийном случае Вы можете воспользоваться любым из вариантов:

- позвонить по номеру телефона **8 800-500-09-16** (бесплатно) и в тоновом режиме нажать кнопку «4».

Вы будете перенаправлены на специалиста колл-центра гарантийной службы;

- сообщить на электронный адрес service@fereks.ru;

- заполнить форму обратной связи на сайте www.fereks.ru в разделе "Гарантия и поддержка".

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ








Штамп
ОТК

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»
422624, Россия,
Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В
+7 (843) 784 10 13, 8 800 500 09 16
www.fereks.ru, office@fereks.ru


ФЕРЕКС

светодиодные решения

ОСВЕЩЕНИЕ ОФИСНЫХ,
ТОРГОВЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

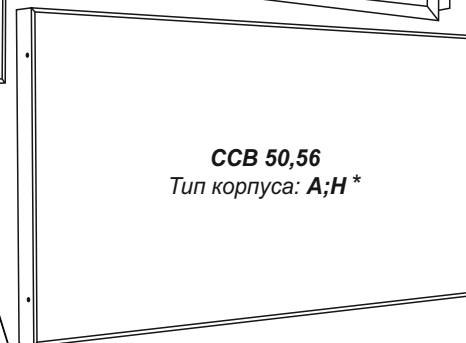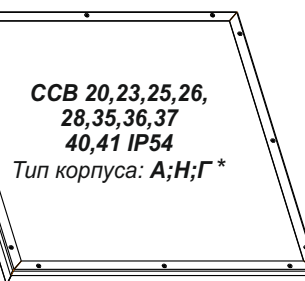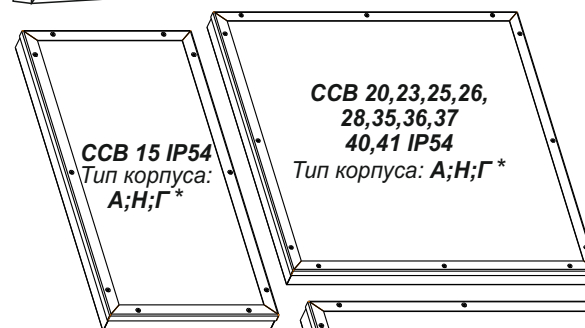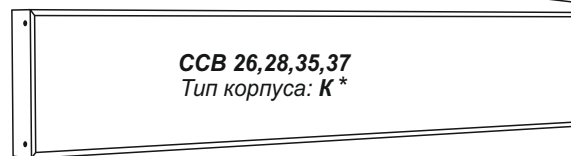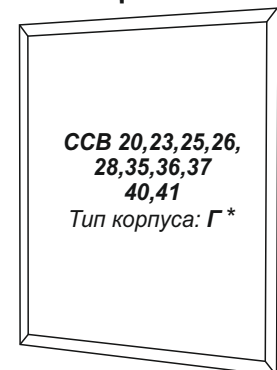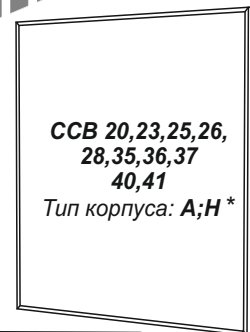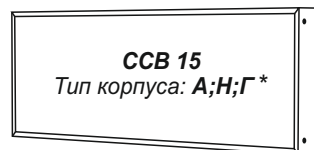

*-Тип корпуса:
А-"Армстронг",
Н-"Накладной",
К-"Коридорный",
Г-"Грильято"

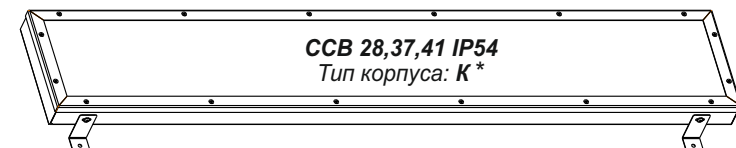

ПАСПОРТ

3461-001-68724181-2012 ПС

Светильник светодиодный серия ССВ

ЕАС

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Республика Татарстан

ТАССР
1920-2020

РУССКИЙ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник светодиодный серии ССВ предназначен для освещения офисных, торговых и других общественных помещений. Произведен по ТУ 3461-001-68724181-2012, соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность, Вт*15 / 20 / 23 / 25 / 26 / 28 / 35 / 36 / 37 / 40 / 41 / 50 / 56

Напряжение питающей сети (АС), В**202-254 / 198-264 / 176-264

Частота питающей сети, Гц47-63

Коэффициент мощности (cos φ), не менее0,96

Потребляемый ток, А*0,07/0,09/0,10/0,11/0,12/0,13/0,16/0,17/0,18/0,19/0,23/0,25

Класс защиты от поражения электрическим токомI

Класс светораспределенияпрямой

Цветовая температура(Тс), К2700 - 6500

Индекс цветопередачи(Ra)Ra > 80

Пульсации светового потока, не более1%

Тип кривой силы светаД-косинусная (Д90°, Д110°)

Температура эксплуатации, °С-10 до +40

Вид климатического исполненияУХЛ3.1

Степень защиты от воздействия окружающей средыIP20 / IP54

Группа риска по фотобиологической безопасности1 (малый риск)

Корпус светильникаоцинкованный металл с полимерным покрытием

Креплениевстраиваемый / накладной

Материал светопропускающей оболочки***призматический полистирол/ПММА(опал)

Ресурс работы светильника, ч.100 000

*- для ССВ 15 / 20 / 23 / 25 / 26 / 28 / 35 / 36 / 37 / 40 / 41 / 50 / 56 Вт

** - LED-драйвер с Univ.(В): ~202-254' / ~198-264' / ~176-264' - имеется информационная наклейка


***- для ССВ xx-xxxx-xxx / ССВ xx-xxxx-xxx опал

Габаритные размеры, мм

ССВ	«Универсал», IP20	«Стандарт», IP20	«Стандарт», IP54
15Вт	595x210x50(А,Н) / 620x234x52(Г)	594x305x40(А,Н) / 606x320x42(Г)	594x305x45(А,Н)
20,23,25	595x595x50(А,Н) / 620x620x52(Г)	594x594x40(А,Н) / 606x606x42(Г)	594x594x40(А,Н) / 606x606x42(Г)
26Вт	595x595x50(А,Н) / 620x620x52(Г)	594x594x40(А,Н) / 606x606x42(Г)	594x594x40(А,Н) / 606x606x42(Г)
28Вт	1185x210x50(К)	594x594x40(А,Н) / 606x606x42(Г) / 1200x215x40(К)	
35Вт	595x595x50(А,Н) / 1185x210x50(К)		
36,40Вт	595x595x50(А,Н) / 620x620x52(Г)		
37,41Вт	595x595x50(А,Н) / 620x620x52(Г)	594x594x40(А,Н) / 606x606x42(Г) / 1200x215x40(К)	
50,56Вт	1185x595x50(А,Н)	1195x595x40(А,Н)	не производится

Масса светильника, кг

ССВ	15Вт	20,23,25Вт	26Вт	28Вт	35,36,40Вт	37,41Вт	50,56Вт
«Универсал», IP20	2,0(А,Н); 2,5(Г)	3,0(А,Н); 3,5(Г)	3,0(А,Н); 3,5(Г); 3,5(К)	3,0(А,Н,К); 3,5(Г)	3,0(А,Н,К); 3,5(Г)	3,5(А,Н); 4,0(Г)	5,8(А,Н)
«Стандарт», IP20	2,0(А,Н); 2,5(Г)	2,5(А,Н); 3,0(Г)	-	2,5(А,Н); 3,0(Г); 3,5(К)	-	3,5(А,Н); 4,0(Г)	5,8(А,Н)
«Стандарт», IP54	2,0(А,Н); 2,5(Г)	3,5(А,Н); 4,0(Г)	-	3,5(А,Н); 4,0(Г); 4,5(К)	-	4,5(К)	-

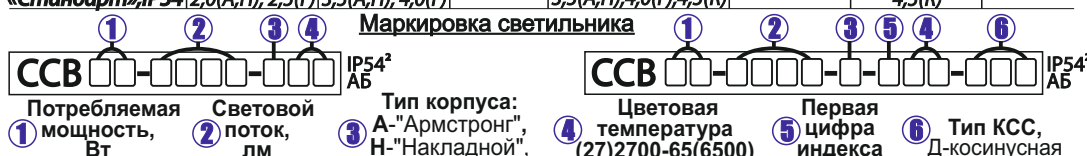

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник, шт.1

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж и эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с паспортом на изделие, а также «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Все работы по монтажу, замене, подключению светильника должны проводиться только при отключенном питающем напряжении.

При подключении проводов питания к светильнику необходимо обеспечить степень защиты соединения не ниже степени защиты светильника.

Перед вводом в эксплуатацию светильник должен быть заземлен, характеристики заземления должны соответствовать ГОСТ 12.1.030.


Проектной позицией (нормальным рабочим положением) светильника является положение, при котором его световой поток обращен в нижнюю полусферу.

Эксплуатация светильника с поврежденной светопропускающей оболочкой не допускается.

Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов.

Нормы качества электроэнергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.

Кривая силы света

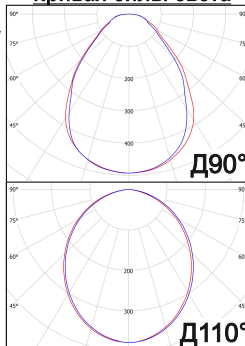

ССВ с аварийным блоком (АБ)

Аккумулятор: 3,7В; 2500мА; Li-Ion

Время полного заряда аккумуляторане менее 12ч.

Время работы в аварийном режимене менее 1ч.

При снижении времени работы в аварийном режиме от заявленной - аккумулятор необходимо заменить.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Светильник ССВ

для подвесной потолочной системы Армстронг

Светильники серии ССВ (кроме ССВ xx-xxxx-Гхх (IP54), ССВ xx-xxxx-Нхх (IP54)), монтируются в

подвесную потолочную систему Армстронг с размерами ячеек 600x215, 600x600, 600x1200мм. Перед установкой светильников произведите монтаж потолочной системы Армстронг в соответствии с выбранной компоновочной схемой и инструкцией производителя.

Монтаж светильников ССВ с клеммником снаружи (для ССВ с IP20)


1) После монтажа потолочной системы Армстронг установите светильники ССВ в ячейки. Пример установки ССВ xx-xxxx-Ахх (IP54) - см.рис.1. Светильники ССВ xx-xxxx-Кхх устанавливаются в ячейки соответствующего размера аналогично.

2) Подключите светильник-см.Подключение(рис.6).

Монтаж светильников ССВ с клеммником внутри (для ССВ с IP20)

1)Выверните боковые винты 1 (4/2шт.), снимите боковую крышку/уголок 2, снимите стекло 3(рис.2а, 2б);
2)Выверните винты 1 (2шт.), снимите уголок 2, снимите стекло 3 (для ССВ xx-xxxx-А(Н)хх («Универсал»),рис.2в);
3)Закрепите светильник на монтажной поверхности, используя 4 отверстия 8мм в корпусе(рис.2г), предварительно заведите внешний питающий провод внутрь корпуса светильника через монтажное вводное отверстие и подключите к клеммной колодке(см.Подключение,рис.7);

4)Произведите сборку корпуса светильника в обратной последовательности;

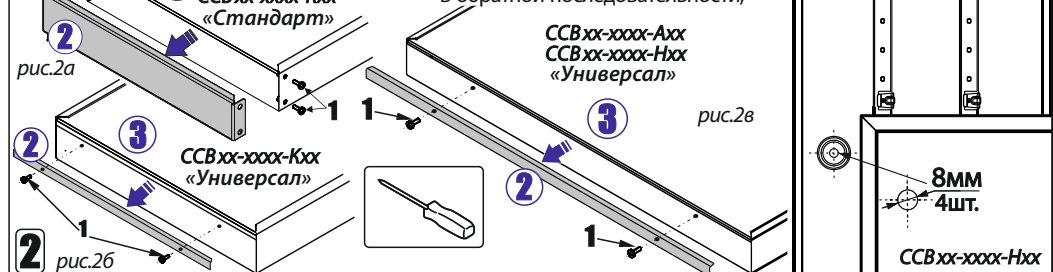

ССВ xx-xxxx-Гхх (IP20/IP54) Светильник ССВ для подвесной потолочной системы Грильято

1) Светильники серии ССВ xx-xxxx-Гхх IP20/IP54, монтируются в подвесную потолочную систему "Грильято" с размерами ячеек 600x215, 600x600, 600x1200мм. Перед установкой светильников произведите монтаж потолочной системы "Грильято" в соответствии с выбранной компоновочной схемой и инструкцией производителя.

2) После монтажа потолочной системы "Грильято" установите светильники в ячейки на подвесы с помощью 4-х кронштейнов 1 (идет в комплекте).

3) Подключите светильник-см.Подключение(рис.5; рис.6).

ССВ xx-xxxx-Нхх IP54, ССВ xx-xxxx-Кхх IP54

