Монтажная схема ОТП-2

Вид сбоку

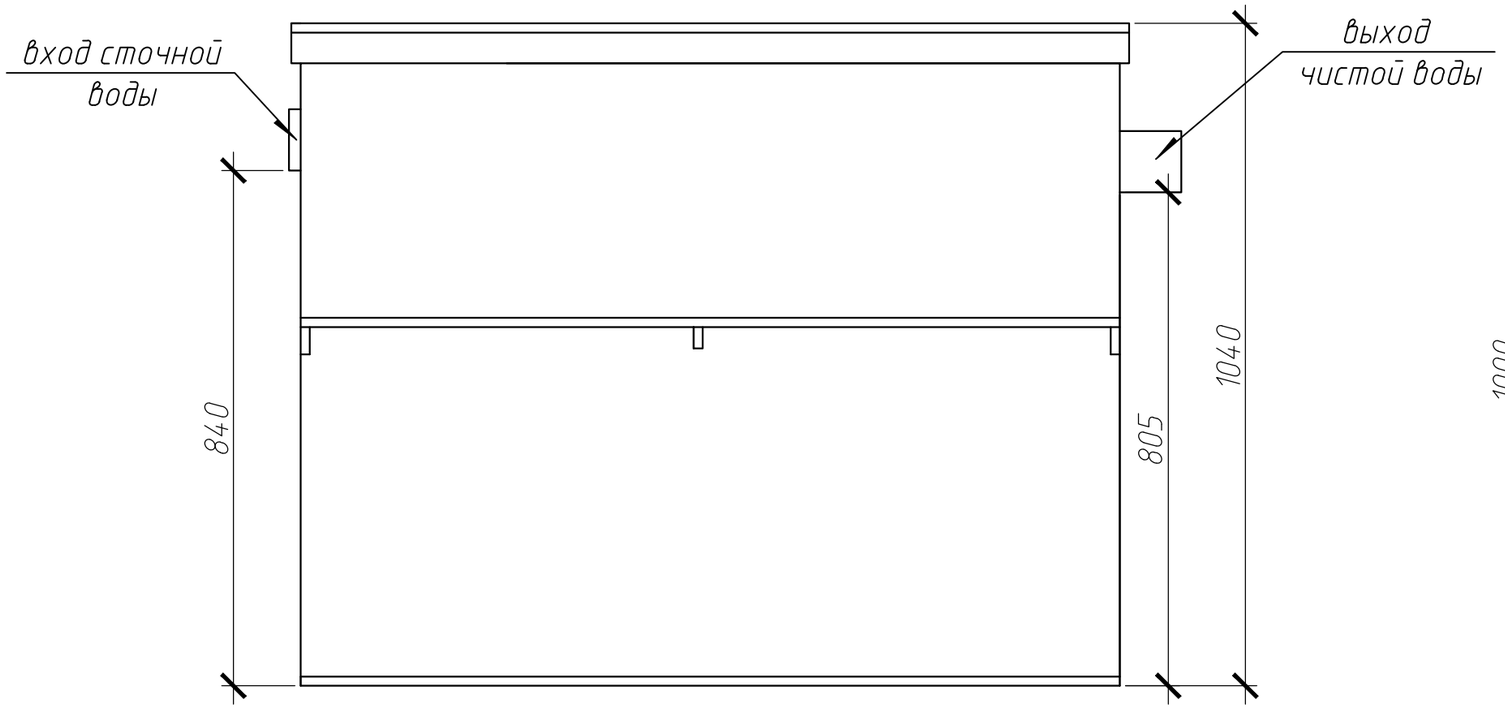

Схема №1

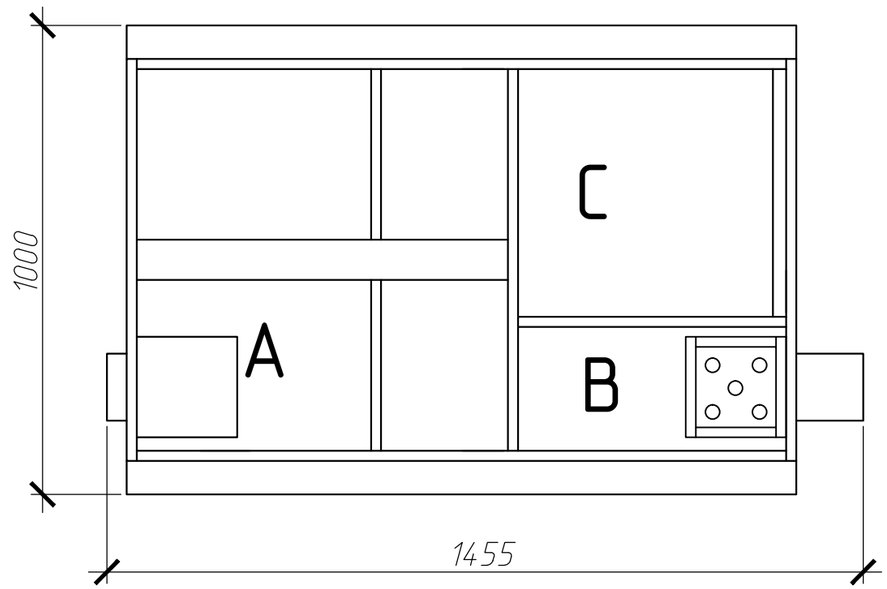

Вид сверху

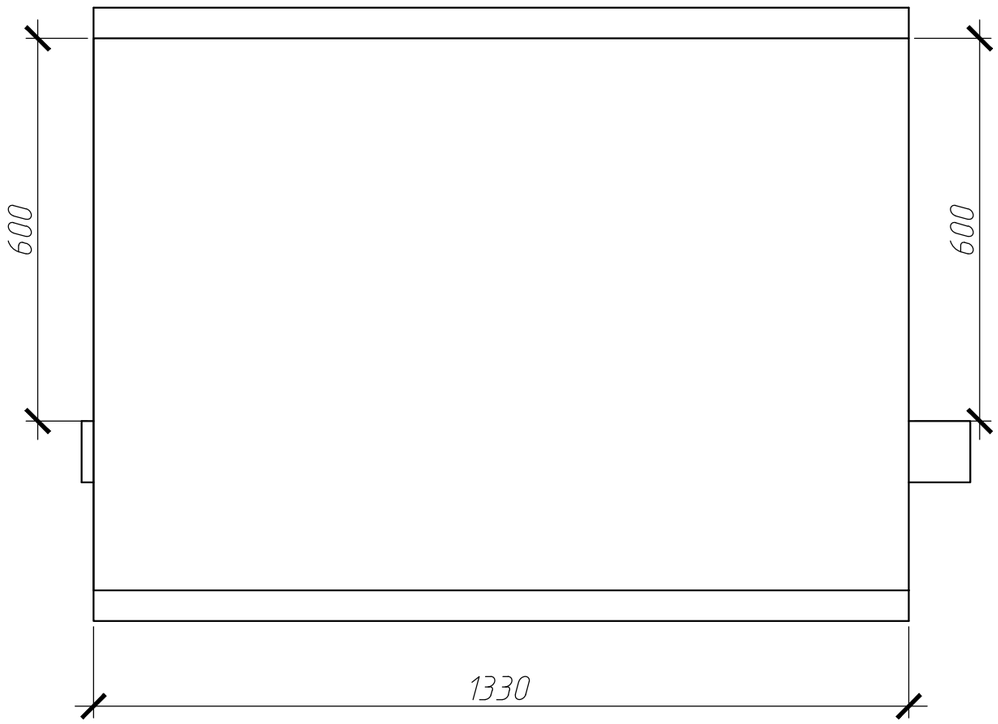

Габаритные размеры ОТП-2

Длина	1455 мм
Ширина	1000 мм
Высота	1040 мм
Вес	120 кг

A – приемная камера
B – осветлитель
C – накопитель жира

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Сепаратор жиров ОТП устанавливается в помещении.
При монтаже предусмотреть вытяжной стояк.
Вход и выход стоков в сепараторе жиров осуществляется трубой ⌀110.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО"		
						Сепаратор жиров 7200 л/час	Стадия	Лист: 1	Листов
						ОТП-2	ООО ПО "ТОПОЛ-ЭКО"	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3